





Syndicat d'Eau Potable Bresse Dombes Saône

Rapport sur le Prix et la Qualité du Service

2024

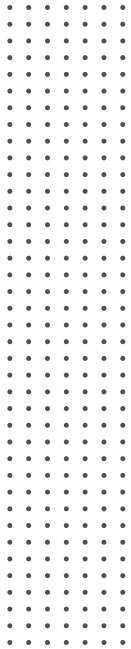


Rapport sur le Prix et la Qualité du Service

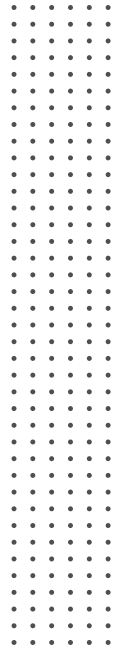1. Présentation du service
 2. Indicateurs de performance
 3. Tarification
 4. Investissements et état de la dette
- 

2024

1. Présentation du service [Périmètre, Population]


Bresse Dombes Saône

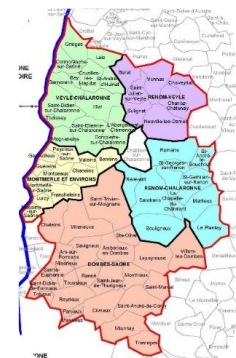

95 158
habitants
67
communes
5
EPCI-FP

Dombes Saône

AMBERIEUX-EN-DOMBES
ARS-SUR-FORMANS
CHALEINS
CIVRIEUX
LAPEYROUSE
MASSIEUX
MIONNAY
MISERIEUX
MONTHIEUX
PARCIEUX
RANCE
REYRIEUX
SAINT-ANDRE-DE-CORCY
SAINT-DIDIER-DE-FORMANS
SAINT-JEAN-DE-THURIGNEUX
SAINT-MARCEL
SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS
SAINT-EUPHEMIE
SAINT-OLIVE
SAVIGNEUX
TOUSSIEUX
TRAMOYES
TREVOUX
VILLARS LES DOMBES
VILLENEUVE



51 326 habitants
25 communes

Montmerle et Environs


BAINES
CHANEINS
FRANCHELEINS
GENOUILLEUX
GUERIEUX
LURCY
MESSIMY SUR SAONE
MONTCEAUX
MONTMERLE SUR SAONE
PEYZIEUX SUR SAONE
VALEINS



12 933 habitants
11 communes

Renom Chalaronne

BOULIGNEUX
LA CHAPELLE-DU-CHATELARD
LE PLANTAY
MARLIEUX
RELEVANT
ROMANS
SAINT-ANDRE-LE-BOUCHOUX
SAINT-GEORGES-SUR-RENOM
SAINT-GERMAIN-SUR-RENOM
SANDRANS



5 045 habitants
10 communes

Renom Veyle


BIZIAT
CHANOZ-CHATENAY
CHAVEYRIAT
NEUVILLE-LES-DAMES
SAINT-JULIEN-SUR-VEYLE
SULIGNAT
VONNAS



9 182 habitants
7 communes

Veyle Chalaronne


BEY
CORMORANCHE-SUR-SAONE
CRUZILLES-LES-MEPILLAT
DOMPIERRE-SUR-CHALARONNE
GARNERANS
GRIEGES
ILLIAT
L'ABERGEMENT-CLEMENCIAT
LAIZ
MOGNIENINS
SAINT-ANDRE-D'HURIAT
SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE
SAINT-ETIENNE-SUR-CHALARONNE
THOISSEY



16 033 habitants
14 communes

1. Présentation du service


[8 captages]

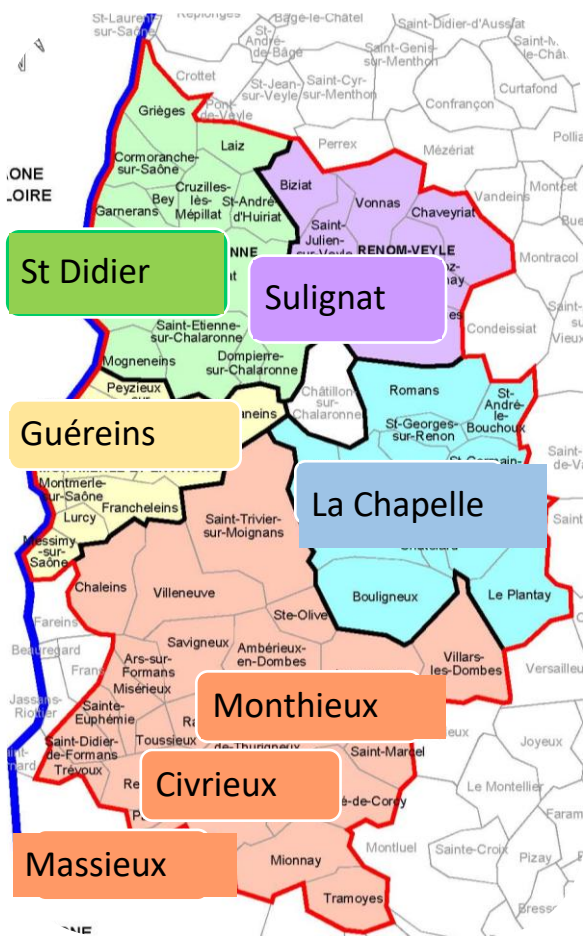

DS	1	Civrieux	sources 3 Fontaines	568 752	8%
	2	Monthieux	puits des Bonnes	338 862	5%
	3	Massieux	puits Port Masson	3 012 902	44%
ME	8	Guéreins	puits de Guéreins	720 844	11%
RC	4	La Chapelle	puits et forages	405 182	6%
RV	5	Sulignat	forages Marmaran	307 424	5%
	6	Sulignat	forages Longes	406 324	6%
VC	7	St-Didier	puits de Challes	1 029 940	15%
Volume pompé (total BDS)				6 790 230	
[rappel 2023]				[7 077 749]	

1. Présentation du service


[21 réservoirs]

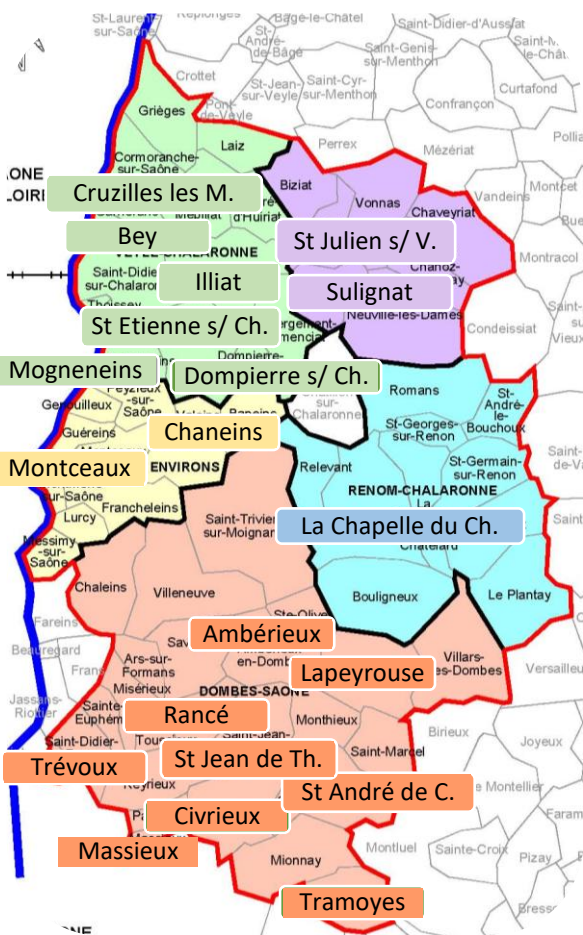

DS	1	Civrieux	1 000	m ³
	2	Ambérieux	500	m ³
	3	Saint -André de Corcy	500	m ³
	4	Tramoyes	250	m ³
	5	Lapeyrouse	1 500	m ³
	6	Massieux	1 500 + 500	m ³
	7	Trévoux	2 000	m ³
	8	Saint -Jean de Thurigneux	1 500	m ³
	9	Rancé	2 000	m ³
ME	19	Montceaux (ancien)	600	m ³
	20	Montceaux (nouveau)	1 000	m ³
	21	Chaneins	400	m ³
RC	10	La Chapelle du Chatelard	750	m ³
RV	11	Saint-Julien sur Veyle	1 000	m ³
	12	Sulignat	700	m ³
VC	13	Bey	750	m ³
	14	Cruzilles les Mèpillats	750	m ³
	15	Dompierre sur Chalaronne	600	m ³
	16	Mogneneins	400	m ³
	17	Saint-Etienne sur Chalaronne	1 320	m ³
	18	Illiat	300	m ³
		Total BDS	19 820	m3

1. Présentation du service

[2 stations de traitement]

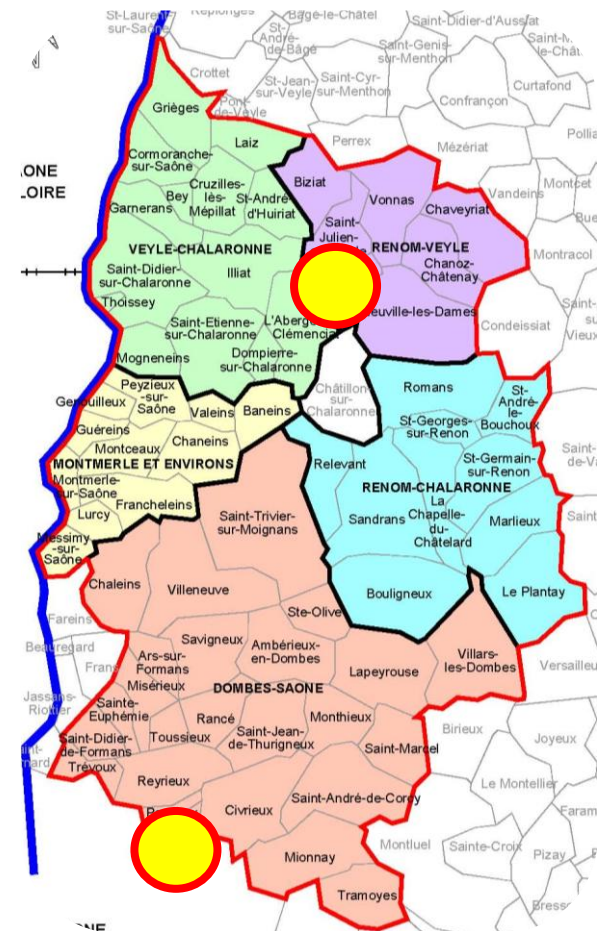

SULIGNAT : Station des Alézets

Traitement biologique et catalytique
sur filtres ouverts : fer, manganèse
240 m³/h - 2024 : 663 000 m³ traités




MASSIEUX : Station de Port Masson

Traitement biologique
sur filtres ouverts : fer, manganèse
600 m³/h - 2024 : 2 950 000 m³ traités



1. Présentation du service

[Abonnés]

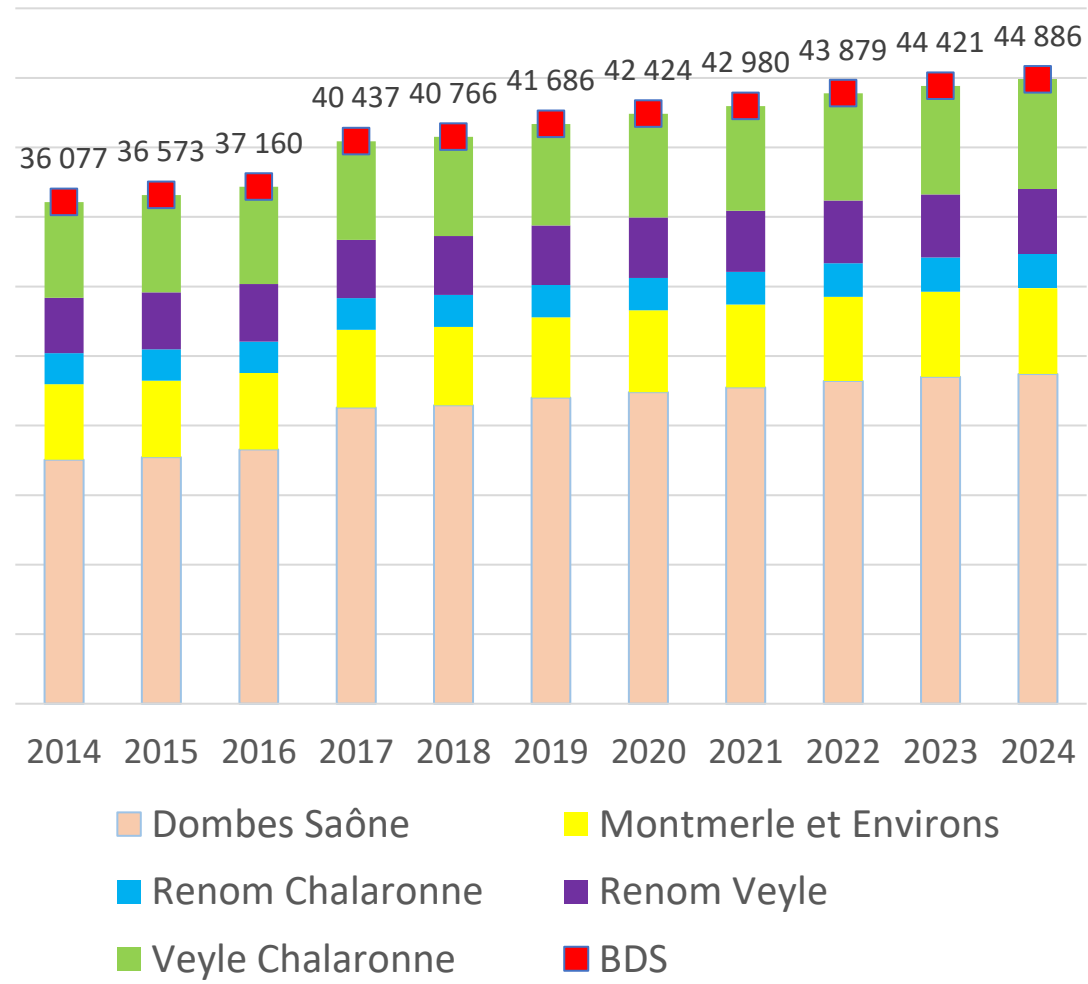

44 886
Abonnés
[+465]

95 158
Habitants
[+873]
(population
municipale
01.01.2025)

1. Présentation du service

[Distribution]

	Dombes Saône	Montmerle et Environs	Renom Chalaronne	Renom Veyle	Veyle Chalaronne	Bresse Dombes Saône
Réseaux						
km réseaux	715,2	191,8	259,7	236,3	317,7	1 720,6
abonnés/km	33	32	10	20	25	26
typologie	semi-rural	semi-rural	rural	rural	rural	semi-rural
m/abonné	30	31	104	51	40	38

1. Présentation du service

[Volumes]

Volumes 2024 (m3)	Dombes Saône	Montmerle et Environs	Renom Chalaronne	Renom Veyle	Veyle Chalaronne	Bresse Dombes Saône
Produit (eau traitée)	3 871 776 [-3,0%]	720 844 [-2,1%]	405 182 [+3,0%]	663 429 [-2,1%]	1 029 940 [-0,5%]	6 691 171 [-2,1%]
Importé	30	176	6	0	401	4 613
Exporté	14 246	0	3 436	0	0	17 682
Distribué =produit + importé - exporté	3 857 560	721 020	401 752	663 429	1 030 341	6 674 096 [6 815 780]
	58%	11%	6%	10%	15%	100%
	10 600 m3/j	2 000 m3/j	1 100 m3/j	1 800 m3/j	2 800 m3/j	18 300 m3/j [18 700]

Production BDS 2023 : 6 832 767 m3

1. Présentation du service

[Consommations]

Volumes 2024 (m3)	Dombes Saône	Montmerle et Environs	Renom Chalaronne	Renom Veyle	Veyle Chalaronne	Bresse Dombes Saône
Consommés autorisés	2 587 431	599 346	334 224	595 171	789 374	4 905 546
Consommés m3 / an / abonné	104 [109]	95 [87]	131 [123]	125 [130]	97 [100]	105 [108]

Consommation moyenne : 136 L/jour/habitant
(incluant tous les abonnés y compris les usages non domestiques, activités,...)

Consommation BDS 2023 : 4 993 332 m3 (soit 108 m3/an/ab)

2. Indicateurs de performance

[Rendement]

Rendement global Bresse Dombes Saône : 73,6 % [2023 : 73,3%]

Moy. nationale 2024 : 84,4%

Dombes Saône : 67,2 %



Montmerle Environs : 83,1 %

Repères (Agence de l'Eau)

> 80% : bon

70% - 80% : acceptable




< 70% : médiocre

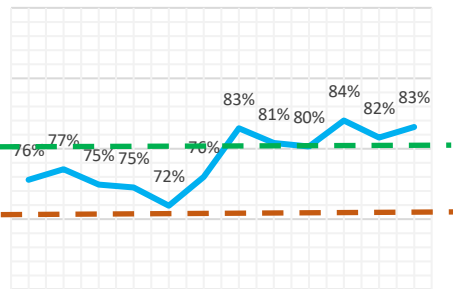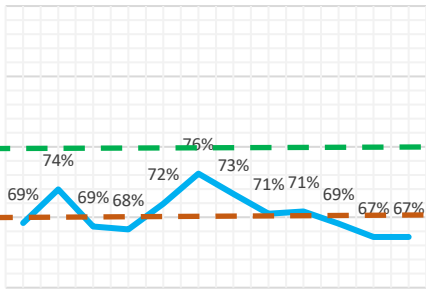

Renom Chalaronne : 83,3 %

Renom Veyle : 89,7%

Veyle Chalaronne : 76,6 %

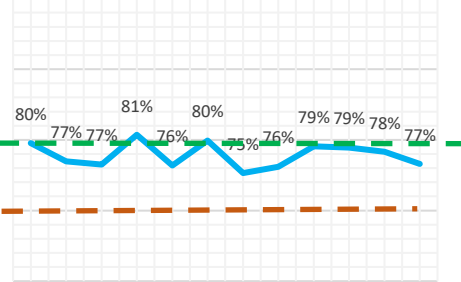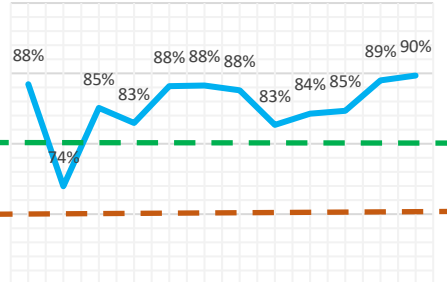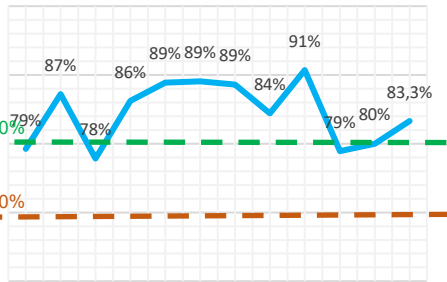

2. Indicateurs de performance


[Indice Linéaire de Pertes]

ILP global Bresse Dombes Saône : 2,8 m3/km/jour [2023 : 2,9]


ab/km	Rural < 25	Semi-rural 25-50
médiocre	2,5 à 4,0	5,0 à 8,0
acceptable	1,5 à 2,5	3,0 à 5,0
bon	< 1,5	< 3,0

Moy. nationale 2024 : 2,4


Dombes Saône : 4,9

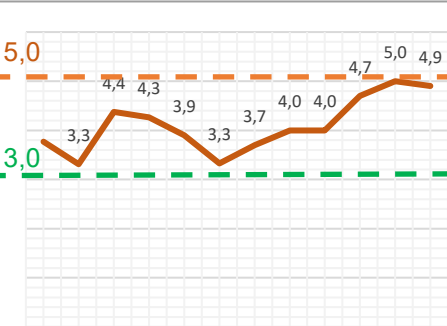


Montmerle Environs : 1,9

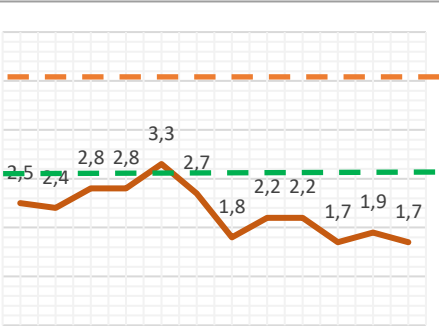


Renom Chalaronne : 0,7

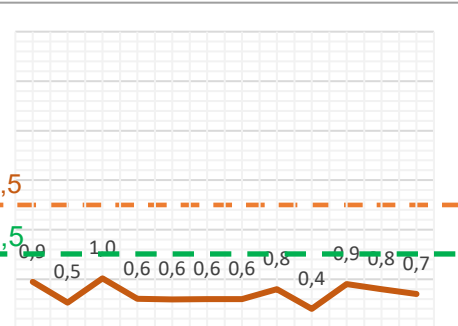

Renom Veyle : 0,8

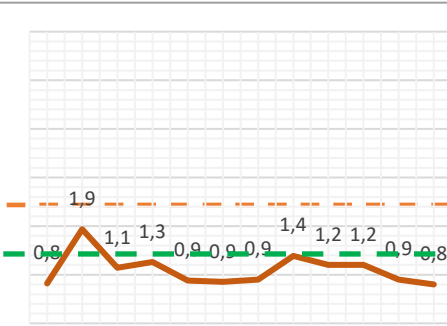


Veyle Chalaronne : 2,1

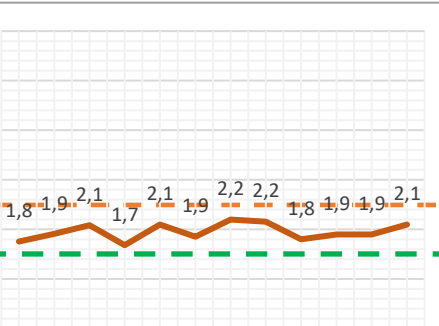

2. Indicateurs de performance

[Rendement]



Service Dombes Saône : rétrospective

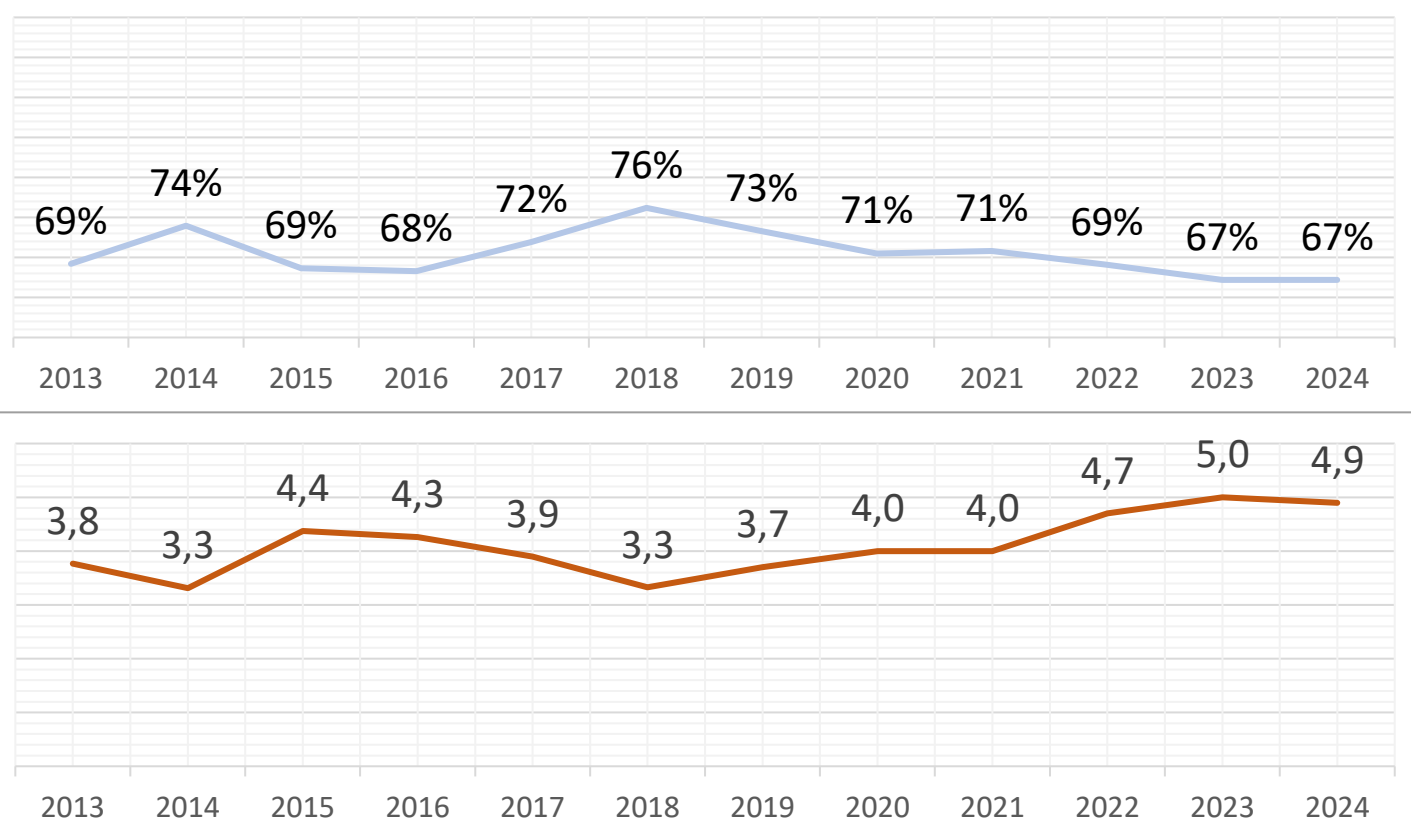



2. Indicateurs de performance

[Rendement]

Service Montmerle et Environs: rétrospective

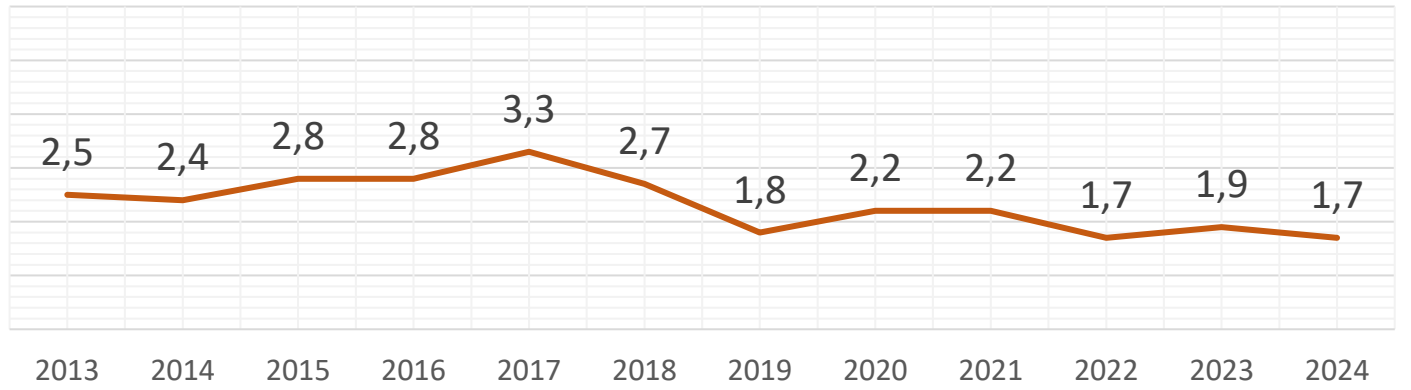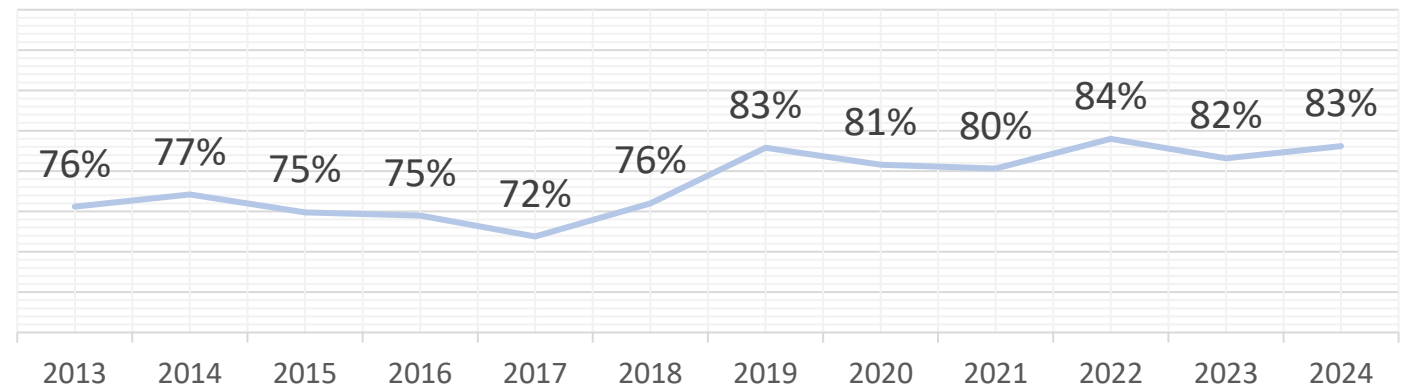


Service Renom Chalaronne : rétrospective

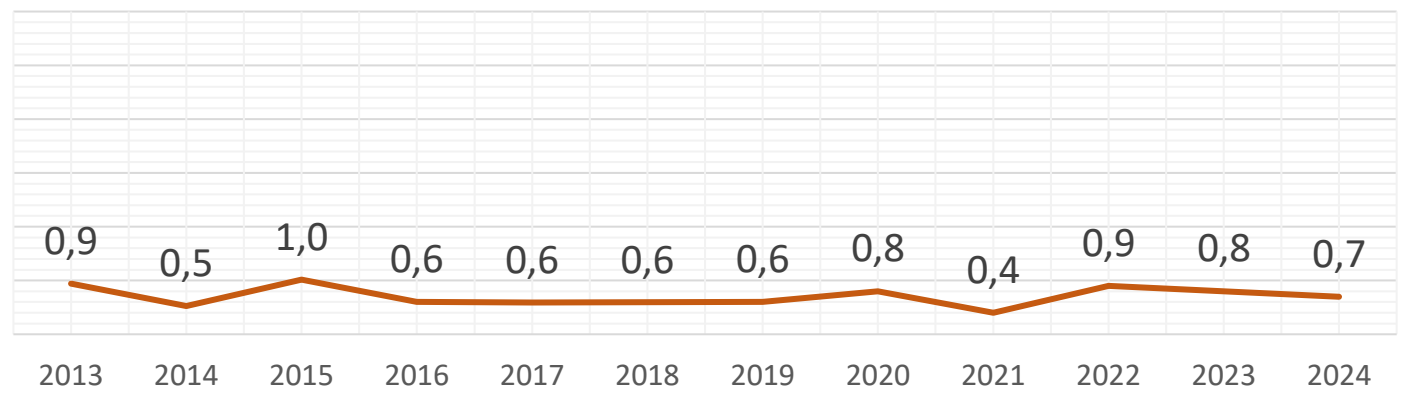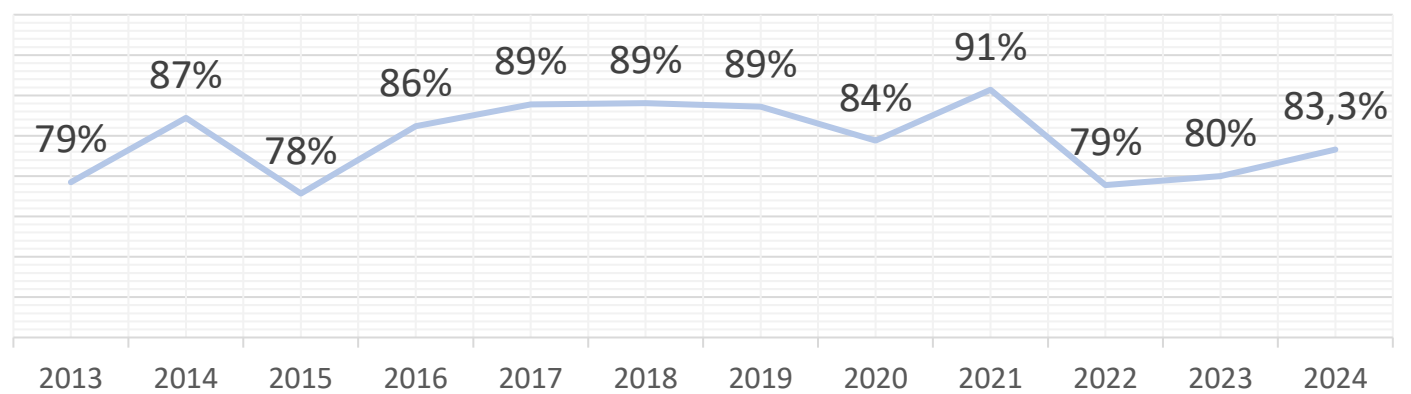

2. Indicateurs de performance

[Rendement]


Service Renom Veyle : rétrospective

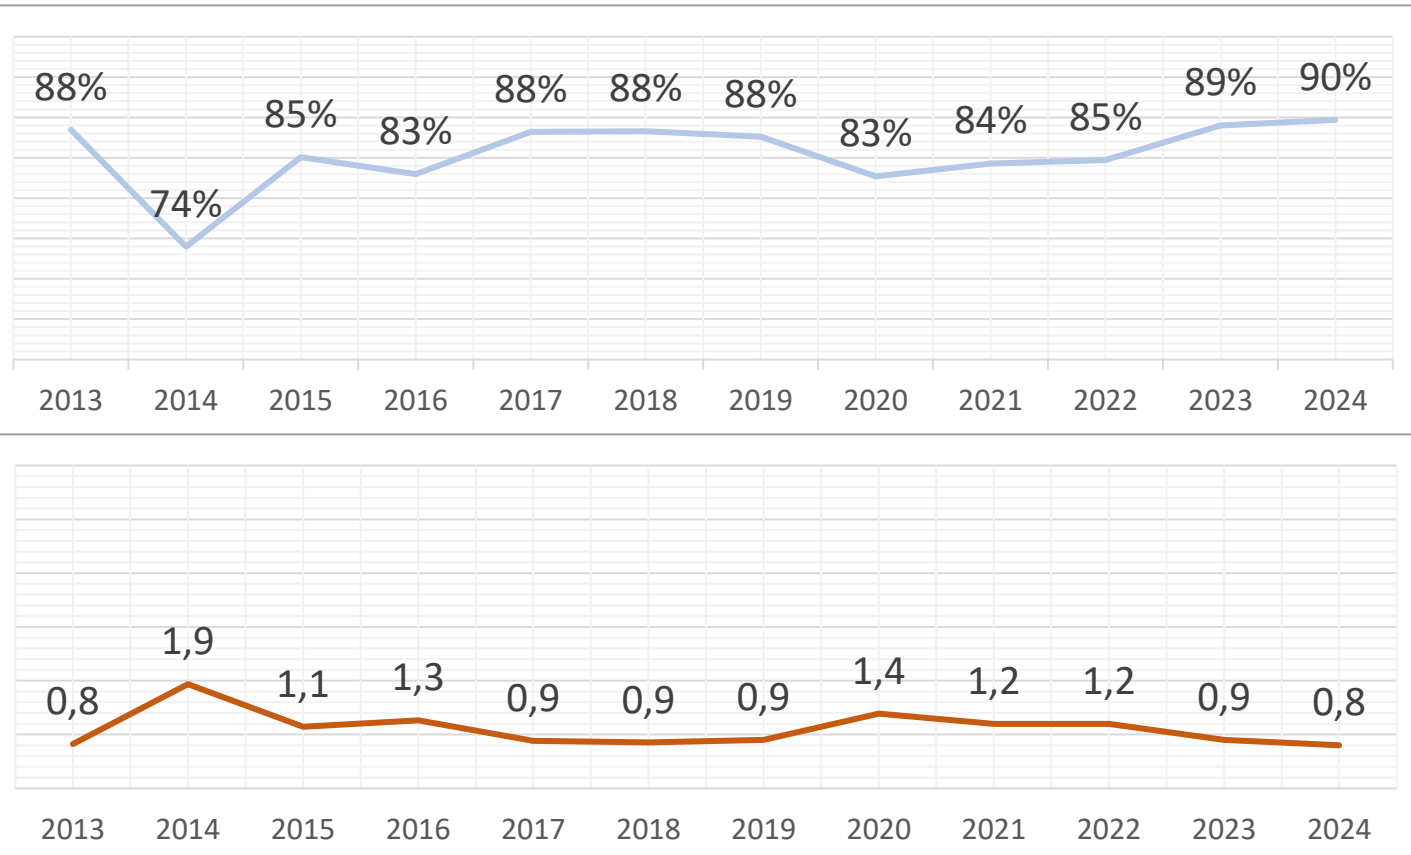

2. Indicateurs de performance

[Rendement]

Service Veyle Chalaronne : rétrospective

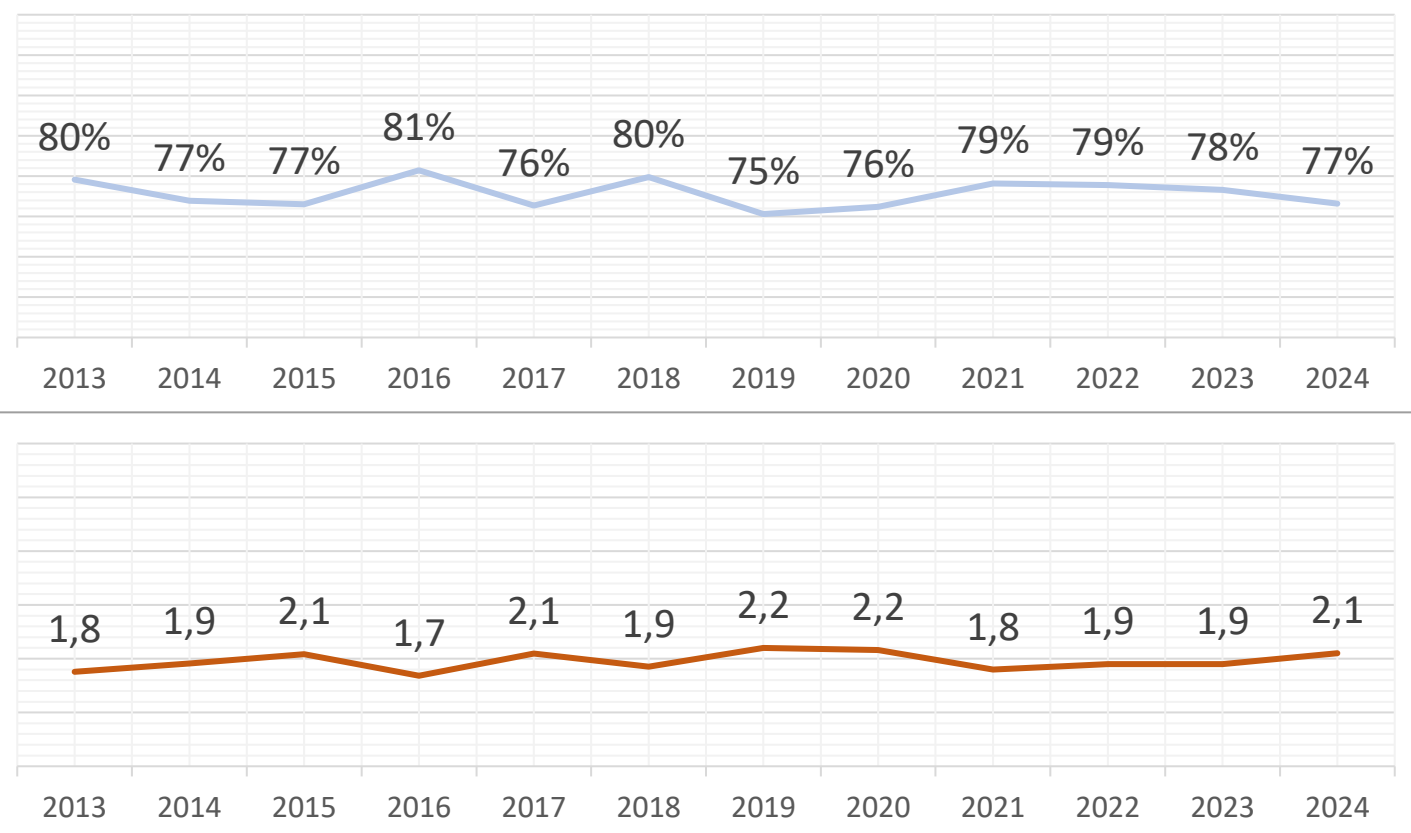

2. Indicateurs de performance

[Qualité de l'Eau]

Contrôle Règlementaire (ARS) 2024 : taux de conformité (production, distribution)		
Bresse Dombes Saône	Dombes Saône	Montmerle et Environs
Conformité aux limites : bactériologique : 99% [99%] physico-chimique : 96% [99%] 131 analyses en production 44 microbio / 87 physico-chimiques 340 analyses en distribution : 168 microbio / 172 physico-chimiques	conformité aux limites : bactériologique : 100 % [112] physico-chimique : 96* % [139] (*: 100% hors chlorothalonil) 6 dépassements de limite Physicochq : Chlorothalonil R471811 3 dépassements de référence Turbidité x 2, Manganèse	conformité aux limites : bactériologique : 100% [27] physico-chimique : 100 % [37] 0 dépassement de limite 1 dépassement de référence température
Renom Chalaronne	Renom Veyle	Veyle Chalaronne
conformité aux limites : bactériologique : 100 % [16] physico-chimique : 88* % [26] (*: 100% hors chlorothalonil) 3 dépassements de limite Physicochq : Chlorothalonil R471811 1 dépassement de référence coliformes	conformité aux limites : bactériologique : 96% [23] physico-chimique : 96% [23] 2 dépassements de limite Coliformes, turbidité 2 dépassements de référence équilibre calco-carbonique	conformité aux limites : bactériologique : 100 % [34] physico-chimique : 100 % [34] 0 dépassement de limite 1 dépassement de référence carbone organique total

NB : Chlorothalonil R471811 déclassé comme non pertinent le 29.04.2024

2. Indicateurs de performance

[Renouvellement des réseaux]

	Dombes Saône	Montmerle et Environs	Renom Chalaronne	Renom Veyle	Veyle Chalaronne	Bresse Dombes Saône
Linéaire de réseau (km)	715,2	191,8	259,7	236,3	317,7	1 720,6
Renouvellement 2024 (km)	12,3	1,8	2,3	4,0	9,3	29,7 [20,6]
Renouvellement 2020-2024 (km)	50,5	13,2	13,8	12,3	26,0	115,7
Taux de renouvellement	1,4 %	1,4 %	1,1%	1,0 %	1,6 %	1,35 % [1,24%]

Moyenne nationale 2024 – taux de renouvellement des réseaux : 0,64 %
soit 156 ans en moyenne pour renouveler le patrimoine (74 ans pour BDS)

2. Indicateurs de performance

[Taux d'impayé]

	Dombes Saône	Montmerle et Environs	Renom Chalaronne	Renom Veyle	Veyle Chalaronne	Bresse Dombes Saône
Recette totale vente d'eau : . Collectivité . Déléguataire . Redevances . TVA	6 008 k€	1 572 k€	764 k€	1 439 k€	1 958 k€	1 174 k€ [10 132 k€]
Taux d'impayés (factures n-1 au 31.12)	3,0% [2,9%]	1,3% [1,3%]	2,2% [2,2%]	1,6% [2,9%]	4,2% [3,5%]	2,7% [2,7%]

Moyenne nationale 2024 – impayés : 2,4 %


3. Tarification [Facture type 120 m3 – au 01.01.2024 et 2025]

Tarif au 01.01		PART COLLECTIVITE			PART DELEGATAIRE			Agence Eau		TVA	PRIX TTC	
		€HT			€HT						(y c. Agence Eau, TVA)	
		€/an	€/m ³	/120 m ³	€/an	€/m ³	/120 m ³				€TTC	€TTC
											/120 m ³	/m ³
Dombes Saône	2024	15,31	0-15 15-75	0,89 1,42	169,81 €	32,72	0,4004	80,77 €	43,24	16,16	309,98 €	2,58 €
	2025	18,68	0-15 15-75	1,10 1,46	183,08 €	33,29	0,4167	83,29 €	62,88	18,11 €	347,36 €	2,89 €
Montmerle et Environs	2024	26,33		0,92	136,73 €	43,72	0,707	128,56 €	41,64	16,88	323,81	2,70 €
	2025	20,44		1,00	140,44 €	47,68	0,771	140,20 €	59,87	18,73 €	359,24 €	2,99 €
Renom Chalaronne	2024	28,84		0,95	142,84 €	34,38	0,698	118,14 €	40,80	16,6	318,38	2,65 €
	2025	24,72		1,01	145,92 €	37,02	0,751	127,14 €	58,80	18,25 €	350,11 €	2,92 €
Renom Veyle	2024	31,80		1,03	155,40 €	33,84	0,75	123,84 €	42,62	17,7	339,56	2,83 €
	2025	25,64		1,04	150,44 €	37,47	0,83	137,07 €	60,62	19,15 €	367,28 €	3,06 €
Veyle Chalaronne	2024	37,99		1,02	160,39 €	32,72	0,5421	97,77 €	43,24	16,58	317,98	2,65 €
	2025	33,8		1,14	170,60 €	33,29	0,5598	100,47 €	62,88	18,37 €	352,31 €	2,94 €

NB : évolution des redevances Agence de l'Eau sur AEP : + 0,16 € en 2025
Moyenne nationale 2024 – tarif eau potable : 2,50 €TTC/m³

3. Tarification

[Facture type 120 m3 au 01.01.2025]

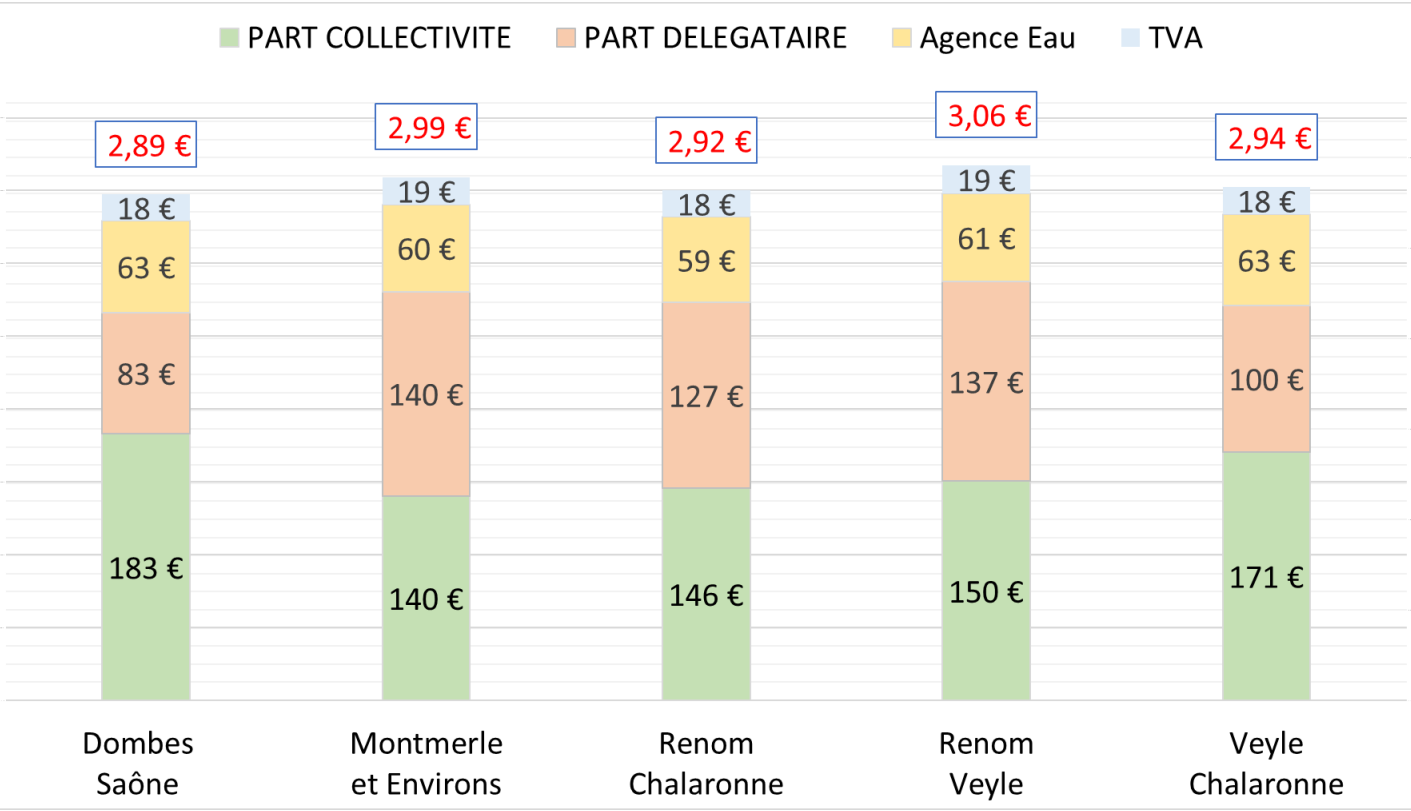

4. Investissements et état de la dette

[CA 2024]

	Bresse Dombes Saône
Travaux financés en 2024 (CA 2024)	6 514 487 € <i>2023 : 6 837 672 €</i> <i>2022 : 5 608 822 €</i>
Etat de la dette	5 565 321 € <i>2023 : 6 090 386 €</i> <i>2022 : 6 669 648 €</i>
Epargne de gestion brute (recettes courantes réelles de fctt – dépenses courantes réelles de fctt et intérêts d’emprunts) = 7 764 441 – 627 774 – 78 721	7 057 946 € <i>2023 : 6 311 383 €</i>
Durée d’extinction de la dette (capital restant dû / épargne brute)	0,79 année <i>2023 : 0,96 années</i>